
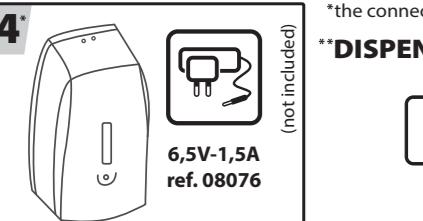


GB USER MANUAL FOR THE AUTOMATIC DISPENSER SPRAY
- ref. 08076, 08155


ASSEMBLY AND INSTALLATION

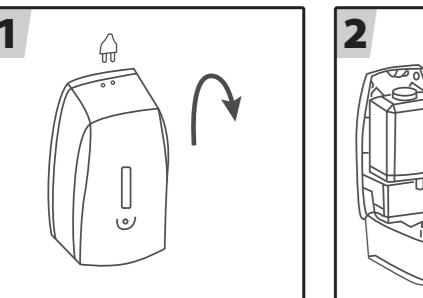

Power supply terminal dimensions:
(external) 1 mm / (internal) 5.5 mm



HOW TO USE THE DISPENSER

- initial use - the soap feeding system is filled with air; use the dispenser several times to eliminate the vacuum and allow the dispenser to operate normally.
 - place your hands under the sensor (at an approximate distance of 5 cm) to start the dispenser; it switches off automatically when the lid is opened.
 - cleaning: remove the batteries and clean the dispenser with a damp cloth; next, use a soft towel to dry it; do not use aggressive or abrasive agents.
 - the power plug is located underneath the dispenser on the right side; only 6,5V-1,5A AC/DC adapters are recommended for use.
- NOTE!** IF YOU CONNECT THE POWER SUPPLY, THE BATTERY POWER WILL BE AUTOMATICALLY CUT OFF.
- if the dispenser is not in use for long periods of time (particularly during winter), the soap may become lumpy; if this is the case, remove the reservoir, clean it thoroughly and fill with new soap; the dispenser will then operate normally.
 - only liquid soap is recommended for use, e.g. BISK S.A. liquid soap ref. no. 02795, 02796 or its equivalent; if thick soap is used, it should be diluted with water; the dispenser can also be filled with liquid disinfectant.
 - if the batteries are discharged, the LED will start flashing; replace the batteries; only alkaline batteries are recommended for use.
 - the dispenser generates a single dose of soap at a time; if a larger dosage is needed, place your hands under the sensor again.
 - if the soap feeding system gets clogged, flush it with warm water.
 - the dispenser shall be installed not less than 40 cm above the plane (sensor range).

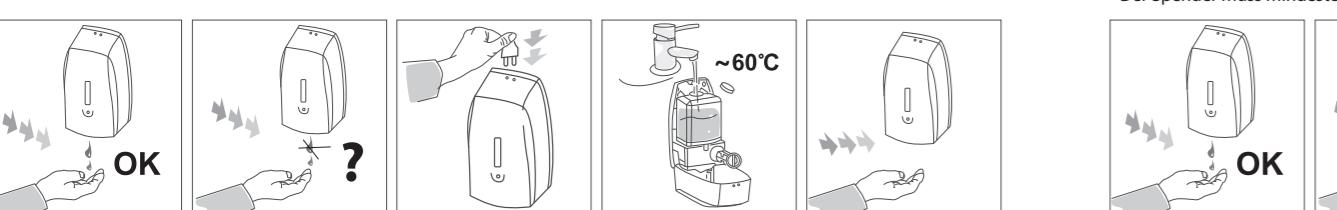

DE ANLEITUNG DER AUTOMATISCHEN SPENDER
VON SPRÜHFLÜSSIGKEITEN - Ref. 08076, 08155


MONTAGE UND INSTALLATION

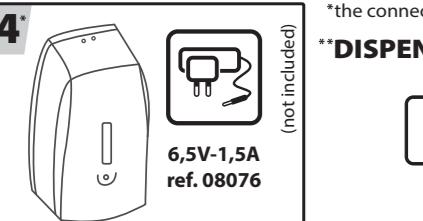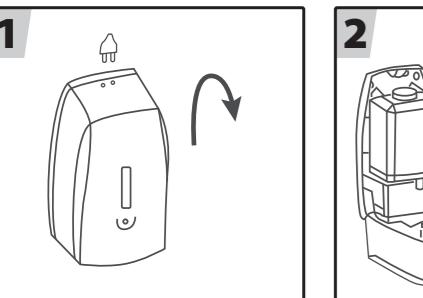

Power supply terminal dimensions:
(external) 1 mm / (internal) 5.5 mm



VERWENDUNG UND BETRIEB

- Erste Inbetriebnahme - das Flüssigkeitsspendersystem ist mit Luft gefüllt, der Spender sollte mehrmals gestartet werden, damit das Vakuum entfernt wird und der Spender normal arbeiten kann.
 - Der Spender startet automatisch, sobald die Hand unter den Sensor/Sensor platziert wird (in einem Abstand von ca. 5 cm). Wenn der Deckel des Spenders geöffnet wird, schaltet sich der Spender automatisch ab.
 - Um den Spender zu reinigen, entfernen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn mit einem weichen Handtuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel.
 - Der Netzstecker befindet sich an der Unterseite des Spenders auf der rechten Seite, es wird empfohlen, nur 6,5V-1,5A AC/DC Adapter zu verwenden.
- ACHTUNG: WENN SIE DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIEßen, WIRD DIE BATTERIE AUTOMATISCH ABGESCHALTET.**
- Wenn der Spender für längere Zeit, insbesondere im Winter, nicht benutzt wird, kann sich das Desinfektionsmittel zusetzen, dann den Behälter entfernen, gründlich reinigen und mit neuem Desinfektionsmittel füllen. Der Spender wird dann normal funktionieren.
 - Wenn die Batterien entladen sind, blinkt die LED-Lampe, dann sollten die Batterien ersetzt werden, es werden nur Alkalibatterien empfohlen.
 - Ein neu gekaufter Spender kann Desinfektionsmittelreste im Behälter enthalten, d.h. er wurde vorher auf seine ordnungsgemäße Funktion geprüft.
 - Der Spender dosiert einmal. Wenn eine größere Dosis benötigt wird, legen Sie Ihre Hände wieder unter den Sensor.
 - Wenn das Flüssigkeitsspendersystem blockiert wird, spülen Sie das System mit warmem Wasser aus.
 - Der Spender muss mindestens 40 cm über der Fläche (Sensorbereich) angebracht werden.

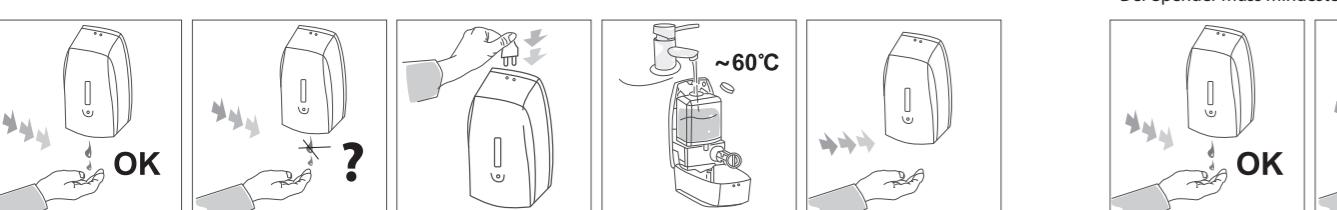

FR INSTRUCTIONS DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
DU DÉSINFECTANT EN SPRAY - réf. 08076, 08155


MONTAGE ET INSTALLATION

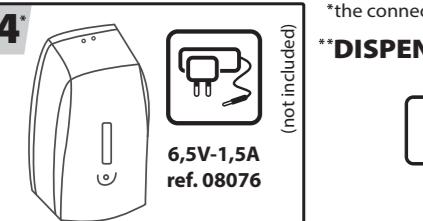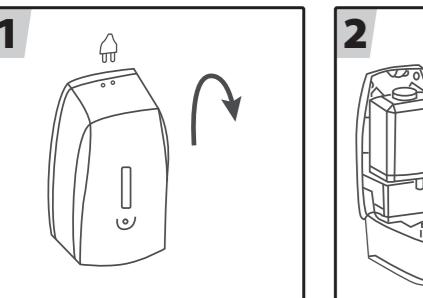

Dimensions de l'embout d'alimentation: ext. (externe) 2,1 mm / int. (interne) 5,5 mm



UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

- mise en service - le système de distribution de liquide est plein d'air, le distributeur doit être actionné plusieurs fois pour éliminer le vide et permettre au distributeur de fonctionner normalement.
 - le distributeur démarre automatiquement lorsque la main est placée sous le capteur/détecteur (à une distance d'environ 5 cm). Lorsque le couvercle du distributeur est ouvert, le distributeur s'éteint automatiquement.
 - pour nettoyer le distributeur, retirez les piles, puis utilisez un chiffon humide pour nettoyer et sécher avec une serviette douce. Ne pas utiliser d'agents agressifs ou abrasifs.
 - la fiche d'alimentation est située sur la face inférieure du distributeur sur le côté droit, il est recommandé de l'utiliser que l'alimentation 6,5V-1,5A AC/DC.
- NOTE: SI VOUS BRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, L'ALIMENTATION AUTOMATIQUE PAR BATTERIE EST COUPÉE.**
- lorsque le distributeur n'est pas utilisé pendant une longue période, surtout en hiver, le désinfectant peut s'agglomérer. Il faut alors retirer le récipient, le nettoyer soigneusement, le remplir avec du désinfectant neuf. Le distributeur fonctionnera alors normalement.
 - lorsque les piles sont déchargées, la lampe DEL clignote. Il faut alors remplacer les piles. Il est recommandé de n'utiliser que des piles alcalines.
 - un distributeur nouvellement acheté peut contenir des résidus de désinfectant, ce qui signifie qu'il a été testé au préalable pour savoir s'il fonctionne correctement.
 - le distributeur dose 1 fois. Si une dose plus importante est nécessaire, placez à nouveau vos mains sous le capteur.
 - si le système de distribution de désinfectant se bloque, rincez le système à l'eau chaude.
 - le doseur doit être monté à au moins 40 cm au-dessus de la surface plane (portée du capteur).

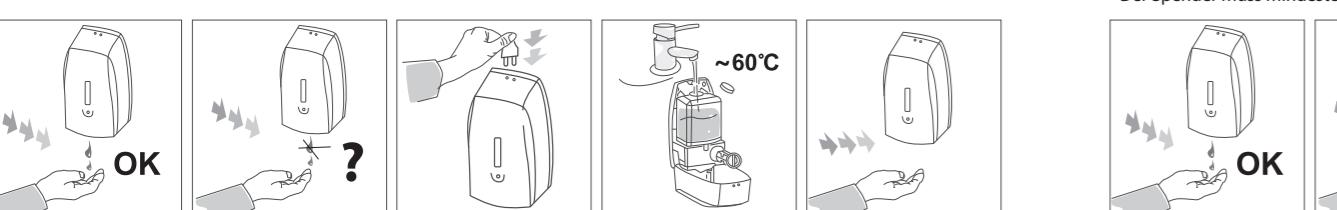

RU ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДОЗАТОРОВ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В СПРЕЕ - № 08076, 08155


МОНТАЖ И УСТАНОВКА

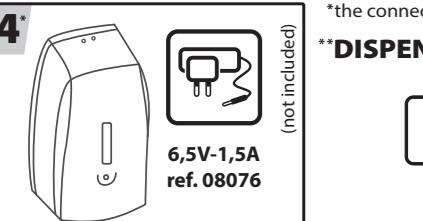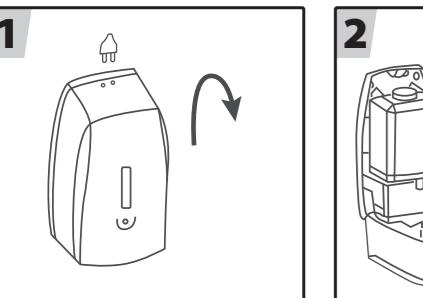

Размеры силового наконечника zew. (внешний) 2,1 мм / wew. (внутренний) 5,5 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- первое использование – система подачи жидкости наполнена воздухом, дозатор следует привести в движение несколько раз, чтобы удалить отрицательное давление и позволить дозатору нормально работать.
 - дозатор приводится в действие автоматически в момент приближения ладоней к сенсору/датчику (на расстояние примерно 5 см). Во время открытия крышки дозатора, он автоматически выключается.
 - чтобы очистить дозатор, следует извлечь батареи, затем использовать влажную ткань и вытереть насухо мягким полотенцем. Не следует использовать агрессивные и абразивные средства.
 - вилка питания находится в нижней части дозатора с правой стороны, рекомендуется использовать адаптер переменного/постоянного тока на 6,5V-1,5A.
- ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА БАТАРЕЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.**
- если дозатор не используется в течение длительного времени, особенно зимой, дезинфицирующее средство может стать комковатым, тогда следует снять емкость, тщательно очистить ее, наполнить новым дезинфицирующим средством. Дозатор будет тогда работать нормально.
 - в случае разрядки батареек светодиод будет мигать, значит, батарейки необходимо заменить, рекомендуется использовать только щелочные батареи.
 - в недавно приобретенном дозаторе могут находиться остатки дезинфицирующей жидкости в контейнере, это означает, что он был ранее проверен на надлежащее функционирование.
 - дозатор подает жидкость однократно. Если требуется большая доза, следует снова поместить ладони под датчик.
 - в случае засорения системы подачи жидкости следует промыть систему теплой водой.
 - дозатор следует установить на расстоянии не менее 40 см над плоскостью (диапазон действия датчика).

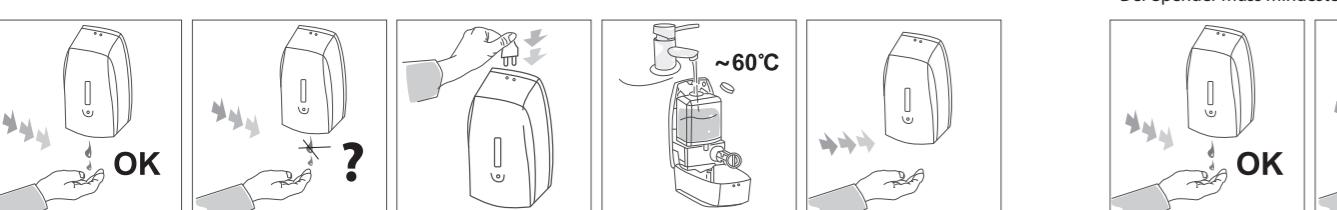

BISK S.A.

ul. Podleśna 19 Łubna, 05-532 Baniocha, POLAND

www.bisk.eu

108 UL/44.20